



جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نقشه های همسان راه آهن
عرشه ها و پلهای با طول دهانه ۱۰ الی ۲۵ متر
(نشریه شماره ۲۹۵)

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

فهرست

❖ توضیحات کلی و عمومی

❖ فهرست نقشه ها

❖ نقشه های اجرائی

❖ جزئیات

فهرست

نشریه
شماره

۲۹۵


ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش نظریه های ناشی از الزامات

توضیحات عمومی



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش فنی و مهندسی

نشریه
شماره

۲۹۵

کارفرما

مشاور

پیمانکار

- مشخصات فنی عمومی راه (نشریه ۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - تجدیدنظر اول)

توضیحات عمومی :

۱-۳- اختصارات نقشه‌ها :

اختصارات استفاده شده در عنوان نقشه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

D : عرشه

F : قابی

V: دال مجوف

G : تیر و دال بتن مسلح

P : تیر و دال بتن پیش‌تنیده

بطورمثال عنوان F-G-2×15 بیانگر پل قابی تیر ودال دو دهانه ۱۵ متری می‌باشد.

۱-۴- ترکیبات بارگذاری:

ترکیبات بارگذاری بر اساس گروههای ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۱ نشریه شماره ۱۳۹ و ضرایب بار به شرح زیر می‌باشد:

ترکیبات بارگذاری	ضرایب بار				
	نشت، حرارت، افت و ...	زلزله	اثرات سربار	فشار خاک	بار مرده
گروه ۱	...	...	...	۰/۵-۱/۵	۱-۱/۳
گروه ۲	...	...	۱/۶	۰/۵-۱/۵	۱-۱/۳
گروه ۵	...	۱/۲	۰/۵	۰/۸۵-۱/۲	۰/۸۵-۱/۲
گروه ۴B	۱	...	۱/۲	۰/۵-۱/۵	۱

مجموعه حاضر تحت عنوان نقشه‌های همسان عرشه‌ها و پلهای راه‌آهن با طول دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر (نشریه ۲۹۵)

شامل گونه‌های مختلف عرشه‌ها، مشتمل بر تیر و دال بتن مسلح و بتن پیش‌تنیده، دال ساده و مجوف و پلهای قابی

اعم از تیر و دال، دال ساده و مجوف می‌باشد. نقشه‌ها برای دهانه‌های ۱۰ الی ۲۵ متری تهیه و ترسیم گردیده‌اند.

در صورت عدم تطبیق طول دهانه مورد نظر با دهانه های موجود در نقشه ها، ضروری است از اولین دهانه بزرگتر

استفاده شده و تغییرات مورد نیاز توسط مهندس مشاور اعمال گردد.

برای عرشه‌های با تعداد دهانه بیشتر از ۳، لازم است تغییرات هماهنگ توسط مهندسین مشاور بعمل آید.

۱-۱- آئین‌نامه‌های طراحی

- آئین‌نامه بارگذاری پلها (نشریه شماره ۱۳۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

- آئین‌نامه طرح پلهای شوسه و راه‌آهن در برابر زلزله (نشریه شماره ۲۳۵ مرکز تحقیقات - ساختمان و مسکن)

- آئین‌نامه بتن ایران (آبا)

- در مواردی که آئین‌نامه‌های فوق مسکوت بوده‌اند، از آئین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی مانند AREA استفاده شده است.

۱-۲- استانداردها و متون مرتبط با مجموعه :

مدارک زیر جزء مدارک منضم به این مجموعه محسوب شده و ضوابط موجود در آنها بایستی رعایت گردند:

- آئین‌نامه بتن ایران (آبا) (نشریه شماره ۱۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

۱- ۵- پلهای مورب

- در پلهای مورب تا زاویه بیه حداکثر ۳۰ درجه، تغییرات ضروری به لحاظ هندسی توسط مهندس مشاور به عمل آید.

- طول دهانه در پلهای مورب در امتداد روگذر اندازه گیری می شود.

۱-۶- دیوارها

- نقشه های ارایه شده جهت دیوارها به عنوان راهنما بوده و مهندس مشاور بایستی طرح نهایی را با حفظ مسئولیت تهیه نماید.

- جهت کاهش ارتفاع دیوار ضروری است در صورت امکان از گوشواره در سر کوله ها استفاده شود.

- جانمایی دیوارها و گوشواره بر حسب زاویه کجی پل و شرایط موجود توسط مهندس مشاور تعیین گردد.

- امتداد شالوده کوله ها به موازات یا عمود بر امتداد دیواره کوله می باشد

۲- بتن:

۲-۱- رده بتن در بخشهای مختلف بر اساس مقاومت فشاری مشخصه به شرح زیر می باشد:

- بتن مسلح پیش تنیده C 35

- قطعات پیش ساخته بتن مسلح C 30

- بتن مسلح درجا ریخته شده (الواسیون) C 25

- بتن مسلح درجا ریخته شده در پی و شالوده C 20

- بتن غیرمسلح حجیم C 15

- بتن مگر بتن با عیار سیمان ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب

حداقل رده بتن مطابق توضیحات فوق بوده، در صورت الزام و توصیه آبا در استفاده از بتن با رده بتن بالاتر

در شرایط خاص محیطی و ...، رعایت ضوابط آبا الزامی است.

۲-۲- منظور از رده C 25 (به عنوان نمونه) بتنی است که مقاومت مشخصه ۲۸ روزه نمونه استوانه‌ای ۳۰۰ × ۱۵۰

میلیمتر آن برابر ۲۵ نیوتن بر میلیمتر مربع باشد.

۲-۳- در محیط‌های سولفاتی ضروری است برای بخشهایی از پل که در معرض هجوم ترکیبات سولفاتی قرار دارند از

سیمان ضدسولفات استفاده شود در غیر اینصورت از سیمان نوع ۱ (پرتلند معمولی) استفاده می‌گردد. در هر

حالت رعایت ضوابط بند ۶-۳-۳- آیین‌نامه آبا الزامیست.

۲-۴- درجه حرارت بتن‌ریزی بر اساس توصیه‌ها و تمهیدات آیین‌نامه آبا تعیین می‌شود.

۲-۵- در صورت وجود آب در شالوده‌ها بجای استفاده از بتن مگر باید از بتن سیل (seal) که عیار سیمان آن ۳۵۰

کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن می‌باشد استفاده گردد ضخامت این بتن سیل بر حسب فشار آب توسط

دستگاه نظارت تعیین می‌شود.

۲-۶- دانه بندی مصالح سنگی در بتن بر اساس توصیه آیین‌نامه آبا و نشریه ۱۰۱ تعیین می‌شود.

۲-۷- برای بدست آوردن عیار تقریبی سیمان می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

۱۰۰+۱۰ × مقاومت فشاری مشخصه = عیار سیمان (کیلوگرم در متر مکعب)

بدیهی است این توصیه از مسئولیت پیمانکار در حصول مقاومت لازم نخواهد کاست.

۲-۸- حداقل پوشش بتن روی میلگردها برابر مقادیر زیر می‌باشد:

- بتن ریخته شده بدون قالب در تماس با خاک ۱۰ سانتیمتر

- سطوح در تماس با خاک ۷ سانتیمتر

- سطوح در تماس با آب ۵ سانتیمتر

- در قطعات پیش ساخته قالب بندی (پریدال) قطر میلگرد

- در تیرهای پیش تنیده ۲ سانتیمتر

- در تیرهای پیش ساخته ۲/۵ سانتیمتر

- در سطوح در تماس با هوا به غیر از موارد فوق ۳ سانتیمتر

- بقیه موارد ذکر نشده

بر اساس آبا جدول ۸-۲-۹-۱

۹-۲- مقادیر بتن مگر با فرض ضخامت ۱۰ سانتیمتر محاسبه شده است.

۳- آرماتوربندی :

۱-۳- آرماتورهای استفاده شده در نقشه‌ها از نوع AIII آجدار، با مقاومت مشخصه ۴۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع می‌باشد.

۲-۳- در عرشه‌های با تعداد دهانه‌های بیشتر از ۳، لیست کل آرماتورها، بر اساس لیست آرماتورهای موجود مربوطه تهیه می‌شود.

۳-۳- لیست آرماتورها، برای پله‌ای به عرض ۵/۶۰ متر تهیه شده است.

۴-۳- تغییر قطر آرماتورهای نقشه‌ها فقط با تایید مشاور مجاز می‌باشد.

۵-۳- در لیست آرماتورها، طول وصله آرماتورها منظور شده است.

۶-۳- تغییر طول آرماتورها تنها در صورتی که محل وصله‌ها به سمت مقاطعی با لنگر کمتر انتقال یابند مجاز می‌باشد.

۷-۳- چنانچه ضروری باشد قطر آرماتورها تغییر نماید بایستی به موارد زیر کاملاً توجه نمود:

- سطح مقطع میلگردهای پیش‌بینی شده از سطح مقطع میلگردهای نقشه‌های تهیه شده کمتر نباشد.

- طول وصله و خم میلگردها بر اساس جداول روبرو رعایت گردد :

۳-۸- حداقل قطر مجاز خمها برابر مقادیر زیر می باشد :

برای میلگردهای اصلی :

کمتر از ۲۸ میلیمتر $6 d_b$

از ۲۸ تا ۳۴ میلیمتر $8 d_b$

برای خاموتها :

۱۶ میلیمتر و کمتر $4 d_b$



۴- عملیات خاکی :

۴-۱- خاکریزی پشت کوله‌ها بایستی دارای دانه‌بندی مناسب (مطابق بند ۲-۷ نشریه ۱۰۱) بوده و شرایط زیر را ارضا نماید:

$$\gamma \leq 20$$

$$\Phi \geq 30^{\circ}$$

۴-۲- خاکریزی پشت کوله‌ها بایستی در لایه‌های با ضخامت یکسان اجرا شود و با وسایل مناسب به اندازه کافی کوبیده شود.

۴-۳- خاکریزی پشت کوله‌ها در سازه‌های قابی بایستی پس از احداث کامل تابلیه و بصورت همزمان از دو طرف اجرا گردد.

۴-۴- در این نشریه ظرفیت باربری خاک زیر شالوده حداقل ۲۵۰ کیلونیوتن بر مترمربع و نشست نامتقارن حداکثر ۸ میلیمتر برای طراحی پلها فرض شده است اگر این شرایط قابل حصول نباشد بایستی از پلهای ناهمسان استفاده نمود.

۴-۵- ظرفیت باربری و نشست مجاز بر اساس نتایج آزمایشات مکانیک خاک، تعیین خواهد شد.

۴-۶- هنگامیکه عمق حفاری پی‌ها به تراز تعیین شده در نقشه‌ها رسید، مهندس ناظر از آن بازدید نموده و در صورت کفایت باربری زمین برای سازه انتخاب شده، اجازه شروع عملیات را می‌دهد. در صورت عدم کفایت باربری زمین، طراحی مورد تجدید نظر قرار گرفته و یا عملیات بهسازی زمین با تشخیص دستگاه نظارت صورت می‌گیرد.

۴-۸- در مورد کلیه شالوده‌ها، اضافه‌فضای گودبرداری شده باید با مصالح مورد تصویب دستگاه نظارت و پس از بازدید مهندس مقیم و گذشت ۲۸ روز از تاریخ ساخت ابنیه فنی پر شده و متراکم گردد.

- درصد رطوبت لایه‌ها طبق دستور دستگاه نظارت جهت رسیدن به تراکم ۹۵٪ تعیین می‌شود.

- لایه‌ها را باید به ضخامتهای حداکثر تا بیست سانتیمتر ریخته و با وسایل مکانیکی و در صورت تصویب دستگاه

نظارت با وسایل دستی در جهت عمود بر محور راه تا حصول درصد تراکم ۹۵٪ کوبید. این عملیات نباید موجب صدمه زدن به سازه ابنیه فنی گردد.

تبصره - در هر حالت می‌توان این فضا را با بتنی با عیار ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب پر نمود.

۴-۷- تراز سطح زیرین شالوده پلها بایستی از عمق یخبندان پایین‌تر باشد.

۵- قالب بندی، زهکشی و عایقکاری :

۵-۱- پیش از آغاز ساخت، پیمانکار موظف به برنامه‌ریزی و ارایه روند برداشتن شمعها و شمع‌زنی مجدد و محاسبه بارهای منتقل شده به سازه در حین کار می‌باشد.

۵-۲- در صورت درخواست مهندس ناظر، طراحی، تحلیل و محاسبات قالبها و برداشتن آنها و شمعها می‌بایست توسط پیمانکار تهیه شود.

۵-۳- جزئیات اعمال خیز منفی تیرهای پیش ساخته ودالها مطابق پیوست ۱ می باشد.

۵-۴- قالب‌بندی و آرماتوربندی عرشه‌های تیر و دال حتما بایستی بعد از اجرای تیرهای عرضی شروع شود.

۵-۵- قالب‌بندی سطوح بتنی بهتر است با قالبهای فلزی انجام شود. چنانچه از قالبهای چوبی استفاده می‌گردد ضروری است با رنده نمودن سطوح چوبی، سطح نهایی بتن صاف گردد.

۵-۶- زهکشهای تابلیه بایستی به طرز مناسبی به انتهای پل و از آنجا به سطح زیرگذر هدایت شوند.

۵-۷- تعداد و محل زهکشهای تابلیه و پشت کوله‌ها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه توسط دستگاه نظارت تعیین می‌گردد.

۵-۸- عایقکاری سطح فوقانی دالها بوسیله دو لایه قیر و یک لایه گونی یا سه لایه قیر و دو لایه گونی، با توجه به شرایط محیطی و با نظر مهندسین مشاور، انجام می‌گیرد. در موارد لازم و بر اساس نظر مهندسین مشاور، سطوح بتنی که

در تماس با محیط‌های خورنده هستند (دیوار پشت کوله‌ها و...) با یک دست اندود قیری (۱/۵ کیلوگرم قیر در مترمربع برای سطوح افقی و ۱/۷۵ کیلوگرم قیر در متر مربع برای سطوح قائم) پوشیده می‌شوند.

۵-۷- در مناطق گرمسیر از ایزوگام به جای قیر و گونی استفاده گردد

۶- توصیه‌های کلی :

۶-۱- در شرایط یکسان و در محیط مرطوب (با رطوبت نسبی بالای ۶۰ درصد) پلهای با عرشه دال ساده و مجوف در مقایسه با عرشه‌های تیر و دال مناسب‌تر می‌باشند.

۶-۲- در محیط‌های خیلی گرم و خیلی سرد استفاده از عرشه‌های تیر و دال بیشتر توصیه می‌شود.

۶-۳- در زمینهای با جنس خاک نامرغوب (با احتمال نشست بالا) از عرشه‌های غیریکپارچه با کوله و پایه استفاده گردد.

۶-۴- حتی‌الامکان در پلهای رودخانه‌ای از سیستم عرشه‌های غیریکپارچه با کوله‌ها و پایه‌ها استفاده شود.

۶-۵- در پلهای رودخانه‌ای و دره‌ای عمیق استفاده از عرشه‌های تیر و دال بیشتر توصیه می‌شود.

۶-۶- در انتخاب محل پل بر روی رودخانه‌ها توجه به موارد زیر ضروری می‌باشد:

- پل حتی‌الامکان در قسمت مستقیم رودخانه قرار گیرد.

- دهانه پل با عرض رودخانه کمترین اختلاف طول را داشته باشد.

- سرعت حداکثر آب در محل احداث پل از ۴ متر بر ثانیه تجاوز ننماید.

- سواحل دو طرف رودخانه دارای مقاومت مناسب و پایداری استاتیکی باشند.

۶-۷- در مناطق کویری و خورنده توجه به نکات زیر علاوه بر موارد ذکر شده در آیین‌نامه آبا ضروری است.

- حتی‌الامکان از عرشه‌های با سطح تماس حداقل استفاده گردد (دال ساده یا مجوف).

- از سیمان ضدسولفات در تابلیه و همه بخشهای پل استفاده گردد.

۶-۸- تیرهای پیش‌ساخته همیشه به صورت ایستاده حمل و نقل و نصب خواهند شد.

۶-۹- درجه حرارت نصب تیرهای پیش‌ساخته حداقل صفر و حداکثر سی درجه سانتیگراد می‌باشد.

۶-۱۰- برای بلندکردن تیرهای پیش‌ساخته بایستی از محلهای پیش‌بینی شده استفاده نمود. (پیوست ۲)

۶-۱۱- نیروهای ارایه شده برای طراحی تکیه‌گاهها بدون ضریب می‌باشند.

۶-۱۲- برای پلهای قابی شکل، چنانچه ارتفاع یکی از کوله‌ها یا پایه‌ها از زیر شالوده تا زیر تابلیه از ۹ متر تجاوز و یا از ۷ متر کمتر باشد، پل غیرهمسان شده و ضروری است طراحی جداگانه‌ای انجام شود.

۶-۱۳- پلهای قابی با طول دهانه بیشتر از طولهای موجود در این نشریه غیرهمسان بوده و ضروری است برای آنها طراحی جداگانه‌ای صورت گیرد.

۶-۱۴- حداکثر ضخامت مجاز روسازی تا زیر ریل ۵۰ سانتیمتر می‌باشد.

۶-۱۵- برای پلهای کج با زاویه بیه کمتر از ۳۰ درجه نقشه‌های اجرایی مطابق نقشه‌های تهیه شده و بر اساس زاویه موجود تهیه می‌گردد.

۶-۱۶- برای پلهای راه‌آهن دوخطه، احداث دو پل یکسان و مجاور هم ضروری می‌باشد.

۶-۱۷- در پلهای با کوله‌های بسته، نرده‌ها پس از کوله‌ها بایستی حداقل به طول ۲ متر امتداد یابند.

۶-۱۸- استفاده از هر نوع درزهای انبساط و انقباض (داخلی و خارجی) منوط به رعایت کلیه ضوابط آیین‌نامه‌های معتبر می‌باشد.

۶-۱۹- حداکثر فاصله درزهای انبساط و انقباض ۱۰۰ متر می‌باشد.

۶-۲۰- طول نشیمنگاه سر کوله‌ها و سر ستونها در هر حالت بسته به شرایط موجود توسط مهندس مشاور تعیین می‌گردد.

فهرست نقشه ها



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر آماری، تدوین معیارها و کاوش نظری ناشی از آن

نشریه
شماره

۲۹۵

کارفرما

مشاور

پیمانکار

۱- سیستم سازه‌ای عرشه غیریکپارچه با زیر سازه (به صفحات بعدی رجوع شود):

۱-۱- دال ساده (D-S)

۱-۱-۱- دهانه ۱۰ متری

۲-۱- دال مجوف (D-V)

۱-۲-۱- دهانه‌های ۱۲ تا ۱۸ متری

۳-۱- تیر پیش‌ساخته و دال درجا (D-G)

۱-۳-۱- دهانه‌های ۱۰ تا ۲۲ متری

۴-۱- تیر پیش‌تنیده و دال درجا (D-P)

۱-۴-۱- دهانه‌های ۲۰ تا ۲۵ متری

۲- سیستم سازه‌ای عرشه یکپارچه با زیر سازه (قابی) (به صفحات بعدی رجوع شود):

۱-۲- قابی دال ساده (F-S)

۱-۱-۲- دهانه‌های ۱۰ متری

۲-۲- قابی دال مجوف (F-V)

۱-۲-۲- دهانه‌های ۱۵ و ۱۸ متری

۳-۲- قابی تیر پیش‌ساخته و دال درجا (F-G)

۱-۳-۲- دهانه‌های ۱۲ تا ۲۵ متری

۴-۲- قابی تیرپیش‌تنیده و دال درجا (F-P)

۱-۴-۲- دهانه‌های ۲۲ و ۲۵ متری

۳- جزئیات

۱-۳- جزئیات نرده و دست‌انداز

۲-۳- نمودار خیز منفی در دالها و تیرهای پیش‌ساخته

۳-۳- تمهیدات بلند نمودن تیرهای پیش‌ساخته

۴-۳- جزئیات زهکش، سکوی زیر نئوپرن و درزهای انبساط

۵-۳- دیوارها

نشریه
شماره

۲۹۵



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش نظریه‌های ناشی از الزام

فهرست نقشه‌ها

نقشه های اجرایی



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش فنی و مهندسی

نشریه
شماره

۲۹۵

کارفرما

مشاور

پیمانکار

سیستم سازه ای عرشه غیر یکپارچه با زیر سازه



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش فنی و مهندسی

نشریه
شماره

۲۹۵

کارفرما

مشاور

پیمانکار

۱- سیستم سازه‌ای عرشه غیریکپارچه با زیر سازه:

(D-S)	۱-۱- دال ساده
(D-S-1×10)	۱-۱-۱- یک دهانه ۱۰ متری
(D-S-2×10)	۱-۱-۲- دو دهانه ۱۰ متری
(D-S-3×10)	۱-۱-۳- سه دهانه و بیشتر ۱۰ متری
(D-V)	۲-۱- دال مجوف
(D-V-1×12)	۱-۲-۱- یک دهانه ۱۲ متری
(D-V-2×12)	۲-۲-۱- دو دهانه ۱۲ متری
(D-V-3×12)	۳-۲-۱- سه دهانه و بیشتر ۱۲ متری
(D-V-1×15)	۴-۲-۱- یک دهانه ۱۵ متری
(D-V-2×15)	۵-۲-۱- دو دهانه ۱۵ متری
(D-V-3×15)	۶-۲-۱- سه دهانه و بیشتر ۱۵ متری
(D-V-1×18)	۷-۲-۱- یک دهانه ۱۸ متری
(D-V-2×18)	۸-۲-۱- دو دهانه ۱۸ متری
(D-V-3×18)	۹-۲-۱- سه دهانه و بیشتر ۱۸ متری
(D-G)	۳-۱- تیر پیش ساخته و دال درجا
(D-G-1×10)	۱-۳-۱- یک دهانه ۱۰ متری
(D-G-2×10)	۲-۳-۱- دو دهانه ۱۰ متری
(D-G-3×10)	۳-۳-۱- سه دهانه و بیشتر ۱۰ متری

۱-۳-۳- یک دهانه ۱۲ متری
 ۱-۳-۴- دو دهانه ۱۲ متری
 ۱-۳-۵- سه و بیشتر دهانه ۱۲ متری
 ۱-۳-۶- یک دهانه ۱۵ متری
 ۱-۳-۷- دو دهانه ۱۵ متری
 ۱-۳-۸- سه و بیشتر دهانه ۱۵ متری
 ۱-۳-۹- یک دهانه ۱۸ متری
 ۱-۳-۱۰- دو دهانه ۱۸ متری
 ۱-۳-۱۱- سه و بیشتر دهانه ۱۸ متری
 ۱-۳-۱۲- یک دهانه ۲۰ متری
 ۱-۳-۱۳- دو دهانه ۲۰ متری
 ۱-۳-۱۴- سه و بیشتر دهانه ۲۰ متری
 ۱-۳-۱۵- یک دهانه ۲۲ متری
 ۱-۳-۱۶- دو دهانه ۲۲ متری
 ۱-۳-۱۷- سه و بیشتر دهانه ۲۲ متری
 ۱-۳-۱۸- یک دهانه ۲۵ متری
 ۱-۳-۱۹- دو دهانه ۲۵ متری
 ۱-۳-۲۰- سه و بیشتر دهانه ۲۵ متری

(D-G-1×12)
 (D-G-2×12)
 (D-G-3×12)
 (D-G-1×15)
 (D-G-2×15)
 (D-G-3×15)
 (D-G-1×18)
 (D-G-2×18)
 (D-G-3×18)
 (D-G-1×20)
 (D-G-2×20)
 (D-G-3×20)
 (D-G-1×22)
 (D-G-2×22)
 (D-G-3×22)
 (D-G-1×25)
 (D-G-2×25)
 (D-G-3×25)

۱-۴- تیر پیش تنیده و دال درجا
 ۱-۴-۱- یک دهانه ۲۰ متری
 ۱-۴-۲- دو دهانه ۲۰ متری
 ۱-۴-۳- یک دهانه ۲۲ متری
 ۱-۴-۴- دو دهانه ۲۲ متری
 ۱-۴-۵- یک دهانه ۲۵ متری
 ۱-۴-۶- دو دهانه ۲۵ متری

(D-P)
 (D-P-1×20)
 (D-P-2×20)
 (D-P-1×22)
 (D-P-2×22)
 (D-P-1×25)
 (D-P-2×25)

سیستم سازه ای عرشه یکپارچه با زیرسازه



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش فنی و مهندسی

نشریه
شماره

۲۹۵

کارفرما

مشاور

پیمانکار

۲- سیستم سازه‌ای عرشه یکپارچه با زیرسازه (قاب‌ی):

(F-S)	۱-۲- قابی دال ساده
(F-S-1×10)	۱-۱-۲- یک دهانه ۱۰ متری
(F-S-2×10)	۲-۱-۲- دو دهانه ۱۰ متری
(F-S-3×10)	۳-۱-۲- سه دهانه ۱۰ متری
(F-V)	۲-۲- قابی دال مجوف
(F-V-1×15)	۱-۲-۲- یک دهانه ۱۵ متری
(F-V-2×15)	۲-۲-۲- دو دهانه ۱۵ متری
(F-V-3×15)	۳-۲-۲- سه دهانه ۱۵ متری
(F-V-1×18)	۴-۲-۲- یک دهانه ۱۸ متری
(F-V-2×18)	۵-۲-۲- دو دهانه ۱۸ متری
(F-G)	۳-۲- قابی تیر پیش ساخته و دال درجا
(F-G-1×12)	۱-۳-۲- یک دهانه ۱۲ متری
(F-G-2×12)	۲-۳-۲- دو دهانه ۱۲ متری
(F-G-3×12)	۳-۳-۲- سه دهانه ۱۲ متری
(F-G-1×15)	۴-۳-۲- یک دهانه ۱۵ متری

(F-G-2×15)	۲-۳-۵- دو دهانه ۱۵ متری
(F-G-3×15)	۲-۳-۶- سه دهانه ۱۵ متری
(F-G-1×18)	۲-۳-۷- یک دهانه ۱۸ متری
(F-G-2×18)	۲-۳-۸- دو دهانه ۱۸ متری
(F-G-1×22)	۲-۳-۹- یک دهانه ۲۲ متری
(F-G-2×22)	۲-۳-۱۰- دو دهانه ۲۲ متری
(F-G-1×25)	۲-۳-۱۱- یک دهانه ۲۵ متری
(F-G-2×25)	۲-۳-۱۲- دو دهانه ۲۵ متری

(F-P)	۲-۴- قابی تیر پیش تنیده و دال درجا
(F-P-1×22)	۲-۴-۱- یک دهانه ۲۲ متری
(F-P-2×22)	۲-۴-۲- دو دهانه ۲۲ متری
(F-P-1×25)	۲-۴-۳- یک دهانه ۲۵ متری
(F-P-2×25)	۲-۴-۴- دو دهانه ۲۵ متری

جزیات



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش فنی و فنی دانش ارزش

نشریه
شماره

۲۹۵

کارفرما

مشاور

پیمانکار

۳- جزئیات

۳-۱- جزئیات نرده و دست‌انداز

۳-۲- نمودار اعمال خیز منفی در دالها و تیرهای پیش‌ساخته

۳-۳- تمهیدات بلند نمودن تیرهای پیش‌ساخته

۳-۴- جزییات زهکش، سکوی زیر نئوپرن و درزهای انبساط

۳-۵- دیوارها



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

نشریه
شماره

۲۹۵

فهرست جزئیات


نمودار اعمال خیز منفی

اعمال خیز منفی دالها و تیرهای پیش ساخته بصورت سهمی زیر می باشد:

L: طول تیر

$D_{\max}$: حداکثر خیز منفی

تذکر: مقدار L در دالها بیانگر طول دهانه پل می باشد.

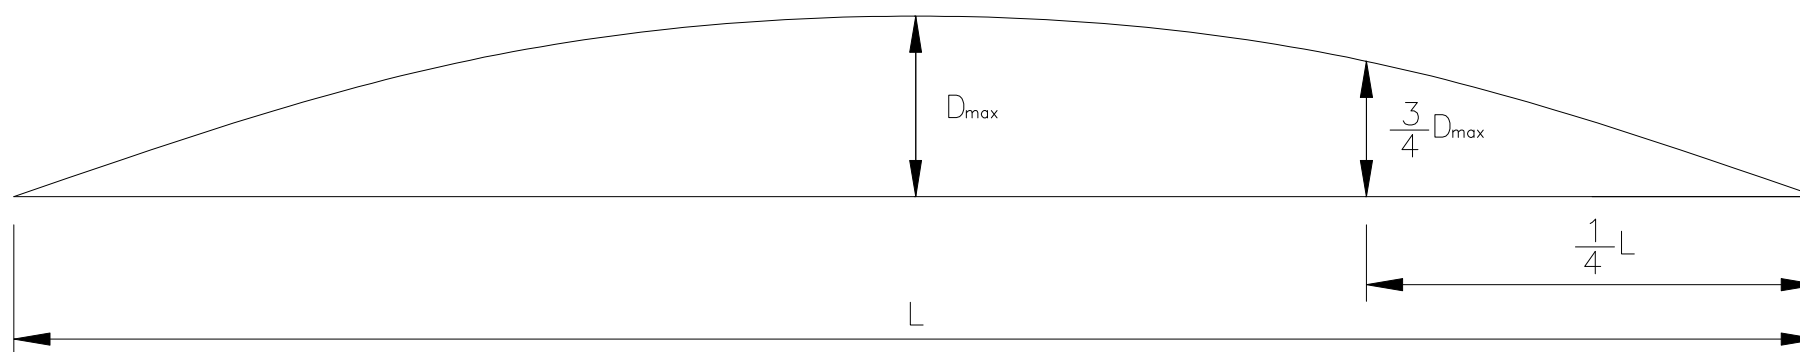

نمودار اعمال خیز

نشریه
شماره

۲۹۵

ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش نظریه های ماسی از لرزه

به منظور بلند نمودن تیرهای پیش ساخته از روشهای ارائه شده در این پیوست استفاده می شود.

روش ۱: استفاده از صفحات اتصال

در این روش در محلهای مشخص شده بولتهایی مطابق جزئیات ارائه شده قرار داده می شوند، در هنگام بلند نمودن تیرها صفحات اتصال به این بولتها پیچ می شوند.

قطر بولتها ، نوع و تعداد موقعیت های قرارگیری صفحات اتصال مورد استفاده به منظور بلند نمودن تیرها از جدول زیر بدست می آید :

طول دهانه پل (متر)	تعداد موقعیت های قرارگیری صفحات	نوع صفحه اتصال	آرماتور بولت ها Φ (mm)
۱۰	۲	PL1	۲۵
۱۲	۲	PL2	۲۰
۱۵	۴	PL1	۲۵
۱۸	۴	PL2	۲۰
۲۰	۴	PL2	۲۵
۲۲	۴	PL2	۲۵
۲۵	۴	PL2	۲۵

به عنوان مثال برای بلند نمودن تیرهای پل با طول دهانه ۲۲ متر در چهار موقعیت ازطول تیر، از صفحه اتصال نوع PL2 که هر یک دارای چهار بولت Φ25 می باشند،استفاده می شود.

محل قرارگیری صفحات اتصال در طول تیر و جزئیات صفحات اتصال مطابق نقشه شماره AP-1/2 می باشد.

تذکر: تغییر محل قرارگیری صفحات اتصال در طول تیر مجاز نمی باشد.

روش ۲: استفاده از قلاب

قطر آرماتور و تعداد موقعیت های قرارگیری قلابهای مورد استفاده به منظور بلند نمودن تیرها از جدول زیر بدست می آید:

طول دهانه پل (متر)	تعداد موقعیت های قرارگیری قلاب ها	آرماتور قلاب
۱۰	۲	1Φ28
۱۲	۲	2Φ25
۱۵	۴	1Φ28
۱۸	۴	1Φ32
۲۰	۴	2Φ25
۲۲	۴	2Φ28
۲۵	۴	2Φ28

به عنوان مثال برای بلند نمودن تیرهای پل با طول دهانه ۲۵ متر در چهار موقعیت ازطول تیر از قلاب هایی که هر یک از دوآرماتور Φ28 تشکیل شده اند، استفاده می شود.

محل قرارگیری قلابها در طول تیر و جزئیات قلابها مطابق نقشه شماره AP-2/2 می باشد.

تذکر: آرماتور قلابها از نوع AII آجدار با مقاومت مشخصه ۳۰۰ کیلو نیوتن بر میلیمتر مربع می باشند و استفاده از انواع دیگر میلگردها مجاز نمی باشد.

تذکر: تغییر محل قرارگیری قلابها در طول تیر مجاز نمی باشد.



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاوش نظریه های دانش ازلاند

نشریه
شماره

۲۹۵

نحوه بلند نمودن تیرها

روش ۳: تعبیه حفره

تعداد موقعیت های قرارگیری حفره های ایجاد شده به منظور بلند نمودن تیرها از جدول زیر بدست می آید

طول دهانه پل (متر)	تعداد حفره ها	فاصله مرکز حفره ها از سطح فوقانی تیر (سانتیمتر)
۱۰	۲	۵۰
۱۲	۲	۶۰
۱۵	۴	۴۵
۱۸	۴	۵۵
۲۰	۴	۶۵
۲۲	۴	۷۵
۲۵	۴	۸۰

به عنوان مثال برای بلند نمودن تیرهای پل با طول دهانه ۲۰ متر چهار حفره با فاصله ۶۵ سانتیمتر از سطح فوقانی

تیردر موقعیت های مشخص شده، ایجاد می شود.

محل قرارگیری حفره ها مطابق نقشه شماره AP-2/2 می باشد.

تذکر: قطر تمامی حفره ها برابر ۶ سانتیمتر می باشد.

تذکر: تغییر محل حفره ها مجاز نمی باشد.

تذکر: در هنگام بلند نمودن تیرها به منظور جلوگیری از خرد شدن بتن لبه حفره ها ضروری است در هنگام بلند نمودن

تیر یک لوله فولادی در داخل حفره قرار گیرد و زنجیر از میان این لوله فولادی عبور داده شود.